



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 江苏金邦空调设备制造有限公司

产品名称型号： 防火阀

FHF WSDc-2000×1250-E2.0/150°C-F

检 验 类 别： 型式试验(分型)

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）

国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

科学检验·公正评价

优质高效·求实创新



注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 报告仅对受检样品负责。
7. “/”表示不适用。

业务咨询电话

防火建材类、火灾防护类、电线电缆类、灭火设备类、消防装备类、消防电子类、新能源类、其他：028-87516651、028-87516652、028-87113220

非标检测：028-87519593/zxbfire（微信号）

地 址：四川省成都市金牛区金科南路 69 号

邮 箱：NFTC@scfri.cn

官方网站：www.fire-testing.net



微信公众号

报告查询：028-87516212

业务范围（详见官方网站）

产品类别		产品名称
防火建材类	防火建材类	阻燃材料及制品（平板状建筑材料、防火刨花板、阻燃胶合板等）； 铺地及屋顶制品（阻燃铺地材料（地板、地坪、地胶）、屋顶及屋顶覆盖制品）； 家具及组件（床垫、床垫家具、家具及组件）； 阻燃剂及其应用基材（纺织品（窗帘、幕布织物）、阻燃木材、水基型阻燃处理剂）； 阻燃泡沫塑料（泡沫塑料、硬泡沫塑料、橡胶、塑料、电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管）； 无机材料及制品（玻纤板、矿物棉及其制品、纤维水泥制品、不燃无机复合板、玻镁风管板）； 交通工具用阻燃材料及制品（汽车内饰材料、船用材料及制品、轨道车辆用材料及制品）。
	保温材料及系统	绝热材料、泡沫塑料与橡胶、硬质泡沫塑料、软质泡沫聚合材料、绝热用硬质酚醛泡沫制品、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫、柔性泡沫橡塑绝热制品、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑外墙覆面系统；
	装饰装修材料	中密度纤维板、装饰单板贴面人造板；
火灾防护类	防火材料产品	防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、饰面型防火涂料、电缆防火涂料；构件用防火保护材料； 耐火电缆槽盒、防火封堵材料、防火膨胀密封件、隧道防火保护板、塑料管道阻火圈、钢结构防火保护板；
	建筑耐火构件	建筑构件、门和卷帘、镶玻璃构件、母线干线系统（母线槽）、电梯层门、保险柜、船用分隔、高速船阻火分隔构件、防火门及配件、防火玻璃、防火窗、防火卷帘、防火玻璃非承重隔墙、防火门闭门器、防火卷帘用卷门机、推门式逃生门锁、建筑用硼硅酸盐防火玻璃、建筑门窗幕墙；
	消防防烟排烟设备	消防排烟风机、通风管道、建筑通风和排烟系统用防火阀门、挡烟垂壁、排油烟气防火止回阀、住宅厨房卫生间排气道、建筑防烟排烟风管；
电线电缆类		阻燃/耐火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、阻燃电（光） 缆、矿物绝缘电缆、阻燃橡皮绝缘电缆、金属护套无机矿物绝缘电缆、电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线、交联聚烯烃绝缘电线和电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端；
灭火设备类		消防水带、消火栓箱、灭火器箱、消防软管卷盘、室内消火栓、室外消火栓、消防接口、消防水枪、消防水泵接合器、手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器、电缆用阻燃包、干粉灭火剂、消火栓报警按钮；
非标检测类		特殊材料及制品、耐火构配件、电线电缆、结构防护、结构封堵系统；电气机柜监测及灭火设备、电动自行车及集中充电场所火灾监测、抑制和灭火系统；电动汽车火灾抑制材料、灭火装备；储能电池及其火灾监测、抑制系统；光伏组件；石化储罐灭火预警设备、浮盘、管道、防火防爆构件；隧道结构预制构件、防排烟设施设备、隧道热烟探测系统；消防与应急救援无人机照明、通讯、高空灭火等装备及系统；新型山地水域消防救援装备等各类新型应急救援装备。

应急管理部四川消防研究所(SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)



检 验 报 告

No: 2026212514

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火阀	型号规格	FHF WSDc-2000×1250-E2.0/150℃-F
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	江苏金邦空调设备制造有限公司	检验类别	型式试验(分型)
生产者	江苏金邦空调设备制造有限公司	生产日期	2025.12.01
生产企业	江苏金邦空调设备制造有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台, 温控释放装置5件	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2025.12.29
检验依据	GB 15930-2024 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》		
判定依据	GB 15930-2024 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》; CCCF-CPRZ-34:2025 《消防产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑通风和排烟系统用防火阀门产品》		
检验项目	耐火性能(仅6.1.12.1)、防火阀门用温控释放装置		
检验结论	该产品按GB 15930-2024《建筑通风和排烟系统用防火阀门》检验, 依据CCCF-CPRZ-34:2025《消防产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑通风和排烟系统用防火阀门产品》判定, 合格。(以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2026年03月31日		
备注	/		

批准: 刘书丹 审核: 李平立 编制: 张颖

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检验结果汇总表

No：2026212514共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	标 准 要 求	检验结果	结论
1	防火阀门用温控释放装置	GB 15930-2024 附录 B	额定动作温度为 150℃的防火阀中的温控释放装置在 140℃±2℃的恒温油中 5min 内应不动作。	符合要求	合格
			额定动作温度为 150℃的防火阀中的温控释放装置在 156℃±2℃的恒温油中 1min 内应动作。	符合要求	
2	耐火性能	6.1.12.1 7.2.12	耐火试验开始后 2min 内, 防火阀的温控释放装置应动作, 阀门关闭。	符合要求	合格
	以	下	空	白	
备注	防火阀门用温控释放装置报告编号：No. (2025)GJCXF-WT00920，检验机构名称：江苏省产品质量监督检验研究院				

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检 验 报 告

No: 2026212514

共 5 页 第 3 页

样品描述:

一、铭牌标志:

产品名称: 防火阀;

型号规格: FHF WSDc-2000×1250-E2.0/150°C-F;

生 产 者: 江苏金邦空调设备制造有限公司;

生产企业: 江苏金邦空调设备制造有限公司;

气流方向: 箭头指示;

温控释放装置公称动作温度: 150°C;

额定工作电压和电流: DC24V、≤0.7A;

地址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路 218 号;

出厂日期和生产批号: 有;

执行标准: GB 15930-2024。

二、关键元器件:

1、启闭装置名称、规格型号、生产单位: 防火阀启闭装置、ZFHF-WSDc-FK-24-70、靖江市季市盛达空调五金配件厂。



2、温控释放装置、温感元件生产单位: 温控释放装置(温感器)、150°C、靖江市季市盛达空调五金配件厂; 消防用易熔合金元件、ZY-150°C、靖江市中亿金属制品制造有限公司。

三、产品特性参数: 见产品结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市学府路 358 号。

耐火试件示意图:

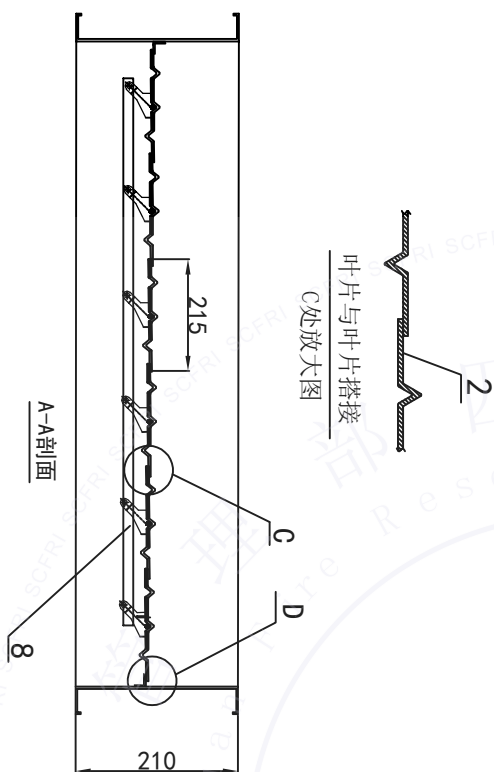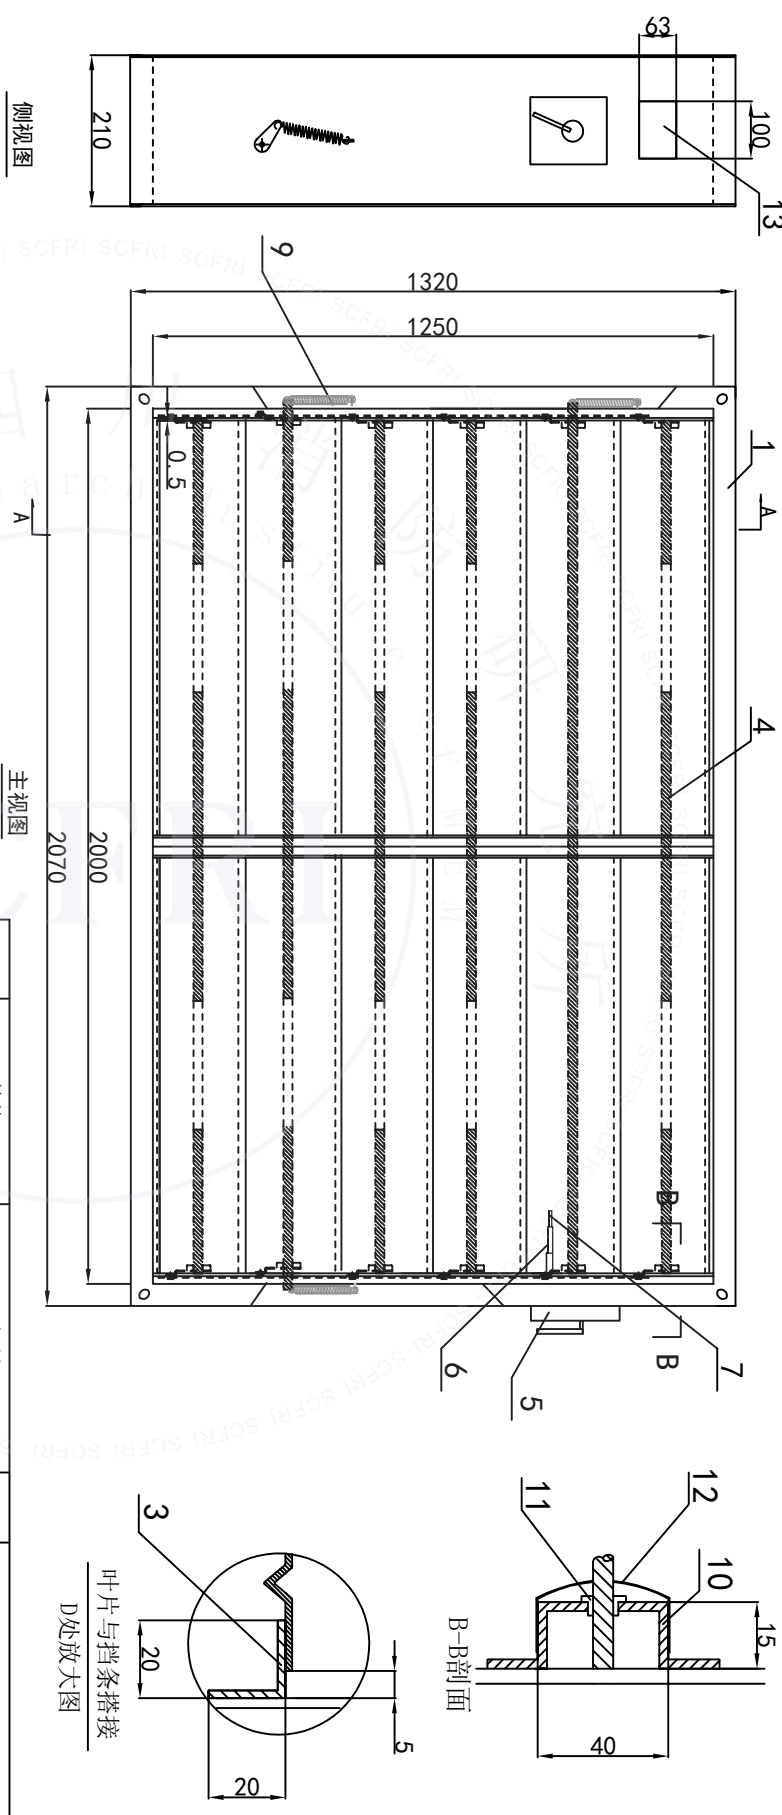

技术要求:

1、符合GB 15930-2024的要求。

13	铭牌	铝制	1	防火阀
12	支架密封片	0.2mm不锈钢	4	
11	袖套	黄铜	24	
10	支架	1.8mm镀锌钢板	4	
9	弹簧	65Mn	3	
8	连杆	2.5mm镀锌钢板	2	
7	消防用易熔合金元件	ZY-150℃	1	
6	温控释放装置(温感器)	150℃	1	
5	防火阀启闭装置	ZHFF- WSDc-FK-24-70	1	
4	叶片轴	φ12、7mm圆钢	16	
3	挡条	1.8mm镀锌钢板	4	
2	叶片	1.8mm镀锌钢板	12	
1	阀体	1.8mm镀锌钢板	1	
序号	名 称	型号规格	数量	备注
审核				
校对	型号	FHF WSDc-2000×1250-E2.0/150℃-F		
设计	日期			江苏金邦空调设备制造有限公司

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检 验 报 告

No: 2026212514

共 5 页 第 5 页

照片说明:



照片 1 耐火性能试验前试件情况



照片 2 耐火性能试验结束后试件情况